



PEINTURE INTÉRIEURE

ACCEPTATION DES SUPPORTS NEUFS – BÉTON & PLAQUES DE PLÂTRE



GÉNÉRAL

Le marché doit définir le niveau de finition recherché : A, B ou C

En cas de finition C, il revient à la maîtrise d'ouvrage d'accepter le support en l'état

Les arêtes, coupes, rives, cueillies sont nettes et rectilignes

Il n'y a pas de tâche d'humidité, de moisissure ou d'efflorescence

Il n'y a pas de tâche d'huile, de graisse, de bistre ou d'inscription (crayon, marqueur, encre, etc)

Absence de poussières excessives



PLAQUE DE PLÂTRE (CLOISON & PLAFOND)*

Absence de pulvérulence, cloque, décollement bande à joint, bulle

Bandes à joint : pas de défaut, sans creux ni surépaisseur, réalisées selon NF DTU 25.41**

Planéité locale de maximum 1 mm sous le réglet de 20 cm

Planéité générale de maximum 5 mm sous la règle de 2 m

Les joints verticaux sont parallèles

* Voir notre fiche « Peinture sur ouvrages de plâtrerie - Exigences minimales »


** Application de l'enduit dans le creux • serrage de la bande dans l'enduit • recouvrement de la bande d'enduit • après durcissement et séchage, application d'une couche d'enduit débordant de 20 à 50 mm des bords amincis



BÉTON*

*En l'absence de précision dans les pièces de marché, le maçon doit une finition ordinaire.
Vérifiez si les prescriptions faites au lot support dans le marché
sont compatibles avec votre niveau de finition.*

FINITION PEINTURE	FINITION DU SUBJECTIBLE	PLANEITÉ GÉNÉRALE SOUS LA RÈGLE DE 2M	PLANEITÉ LOCALE SOUS UN RÉGLET DE 0,20M	TEXTURE ET BULLAGE*
C	Ordinaire	≤ 15 mm	≤ 6 mm	E(1,1,0) - Photo 7
B ou C	Courant	≤ 7 mm	≤ 2 mm	E(1,1,1) - Photo 7
A,B ou C	Soignée	≤ 5 mm	≤ 2 mm	E(2,2,2) - Photo 5

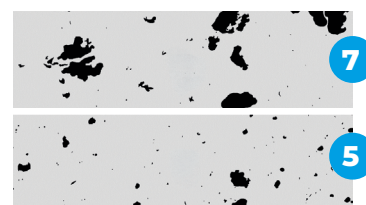

*En cas de litige avec le maçon, retrouvez sur le site UPMF la fiche sur le bullage ou contactez-nous

Respect de la planéité locale sous le réglet de 20 cm selon le niveau de finition prévu

Respect de la planéité générale sous la règle de 2 m selon le niveau de finition prévu

Absence de surépaisseur au niveau des joints de prédalle

La texture et le bullage respectent les tolérances indiquées dans le tableau ci-dessus*

L'humidité est inférieure à 5 % en masse

Le support ne présente pas de produit de démoulage ou de cure

Le rebouchage des cabochons a été effectué

* Voir notre fiche « Ouvrages finis de maçonnerie en travaux intérieurs - Exigences minimales »



Retrouvez au verso un tableau reprenant l'ensemble de ces points de contrôle.
Vous pouvez communiquer et faire signer le tableau à la maîtrise d'ouvrage
et/ou son représentant. En l'absence d'acceptation de support contradictoire,
il sera tacitement considéré comme accepté, passé un délai de 7 jours.




Pour faciliter le repérage par le plaquiste ou le maçon, la grille de contrôle peut
s'accompagner d'un repérage des désordres in situ (scotch, craie ou autre).



GRILLE DE CONTRÔLE DES SUPPORTS

Entreprise	
Référence chantier	

Référent entreprise	
Adresse chantier	



Localisation	Zone												
	Sous-zone												
	Localisation												
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE													
Général	Finition peinture attendue												
	Arête, coupe, rive pas nette et pas rectiligne												
	Présence de taches, moisissure et efflorescence												
	Présence tache huile, graisse												
	Présence d'inscription												
	Présence poussière excessive												
Plaque de plâtre	Présence cloque, bulle, pulvérulence												
	Défaut de bande à joint												
	Mauvaise planéité locale												
	Mauvaise planéité générale												
	Joints verticaux non parallèles												
Béton	Mauvaise planéité locale												
	Mauvaise planéité générale												
	Problème texture et bullage												
	Humidité supérieure à 5% en masse												
	Présence produit de démoulage et de cure												
	Cabochons non rebouchés												
Autre motif													

Date de contrôle		Fait par		En présence de	
		Signature entreprise		Signature	